


REALISIERUNG VON FESTSTELLANLAGEN BEI TÜREN

Projektierung gemäß DIBt

Ist der Abstand zwischen der Oberkante der Türöffnung und der Decke auf einer oder auf beiden Seiten

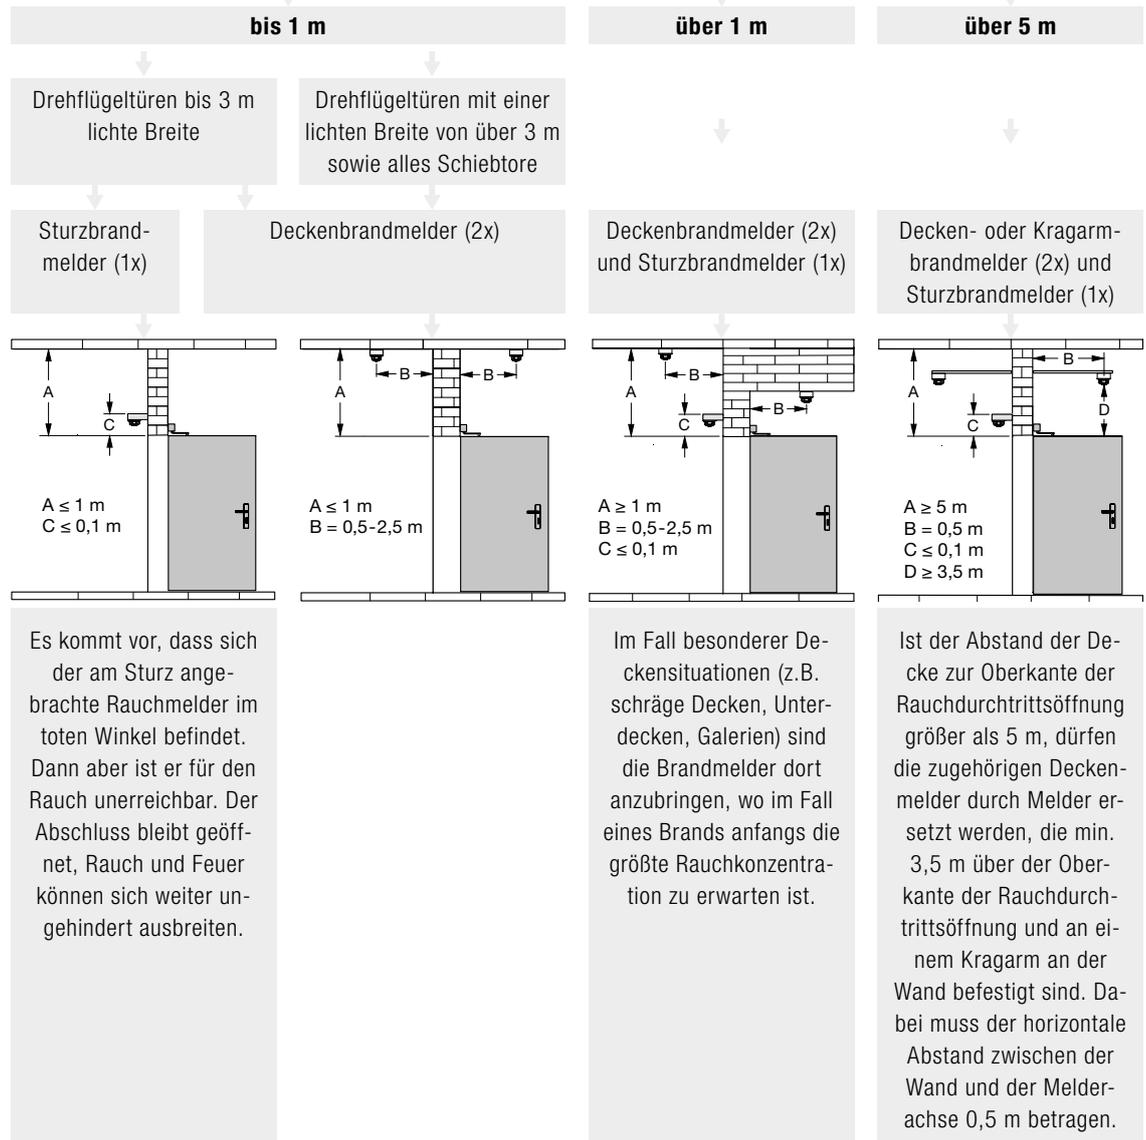

Hinweis: Ein Brand-/Thermomelder erfasst gemäß DIBt einen Bereich von bis zu 2 m auf jede Seite (Öffnungsbreite bis 4 m). Größere Öffnungsbreiten verlangen deshalb entsprechend mehr Geräte.

* Bei der Sturzmontage muss der Abstand zwischen Melderachse und Wand kleiner sein als der Durchmesser des Sockels.

** Bei Flucht- und Rettungswegen sowie bei Rauchschutztüren dürfen laut DIBt ausschließlich Rauchschalter eingesetzt werden.



Ein Brandmelder erfasst nach den DIBt-Richtlinien einen Bereich bis zu 2 m nach jeder Seite (Öffnungsbereich bis 4 m). Größere Öffnungsbreiten verlangen deshalb entsprechend mehr Geräte. Öffnungsbreiten von 4 m bis 8 m erfordern die doppelte Melderanzahl.